


7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи – стандартизирани валидирани вътрешно лабораторни	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитвания преди основното*	Резултати от изпитването (неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ТС-ОРГ- 0056		
1.	Външен вид след разбъркване	-	визуално	171		хомогенна, гъста течлива маса	хомогенна, гъста течлива маса		не
2.	Цвят	-	Визуално	171		Бял	Бял		не
3.	Съдържание на нелетливи Вещества при 125°C	%	БДС EN ISO 3251	171		62,51	≥ 57		не
4.	Плътност	g/cm ³	БДС ISO 2811-1	171		1,53	1,53 ± 0,1		не
5.	Покривност	g/m ²	БДС ISO 6504-3	171		167	≤ 180		не
6.	pH – стойност	-	C pH-метър	171		8,0	≥ 8,0		не


ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 
(техн.Т.Николова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(н.с.инж.М.Костова)

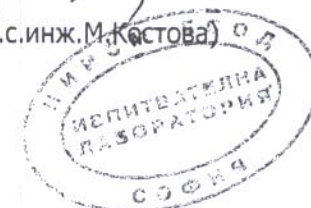

* Когато е приложимо.