



НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ®  
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. "Илия Бешков" № 1


тел.: 973 27 87; 73 76 88; факс: 973 29 10

**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ**

тел. 973 29 52

e-mail: niism@abv.bg


лист 1  
всичко листа 2

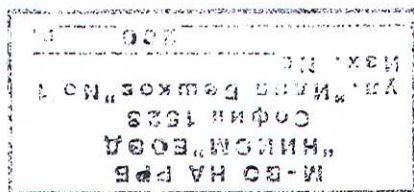

**ПРОТОКОЛ**

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 71 / 18.02.2005 г.

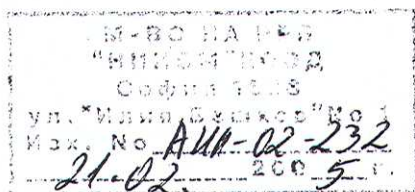

Акредитирана от ИА "БСА"  
Сертификат № 47-ЛИ (17)  
Валиден до: 31.07.2005 г.

1. Deko professional – ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ  
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. "ОРГАХИМ" АД, гр. Русе  
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3251, БДС 9845-85  
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване  
в лабораторията: 14.01.2005 г. с писмо вх. № АИЛ-03-45/14.01.2005 г.
5. Количество на изпитваните образци: пластмасова опаковка  
от 1,0 kg  
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,  
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 20.01 – 18.02.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(Н.С.инж. М.Костова)



## 7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи – стандартизирани валидирани вътрешно лабораторни	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитвания преди основното*	Резултати от изпитването (неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване	Отклонения от метода на изпитването*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Външен вид след разбъркване	-	визуално	71		Хомогенна, гъста пастообразна маса	Хомогенна, гъста пастообразна маса		не
2.	Съдържание на нелетливи вещества при 105°С	%	БДС EN ISO 3251	71		67,56	≥ 60		не
3.	Якост на слепване на пода настилка след 48 h	kg	БДС 9845-85	71		10,0	≥ 7		не

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:  
(техн.Т.Николова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:  
(н.с.инж.М.Костова)

*(Signature)*



\* Когато е приложимо.