



НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ®
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. "Илия Бешков" № 1


тел.: 973 27 87; 73 76 88; факс: 973 29 10

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

тел. 973 29 52

e-mail: niism@abv.bg

ЛИСТ 1
ВСИЧКО ЛИСТА 2

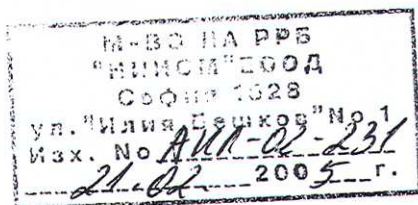

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 70 / 18.02.2005 г.

Акредитирана от ИА "БСА"
Сертификат № 47-ЛИ (17)
Валиден до: 31.07.2005 г.

1. Deko professional – СИЛИКОНОВ ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. "ОРГАХИМ" АД, гр. Русе
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3251, БДС EN ISO 2409,
БДС EN ISO 2811-1
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване
в лабораторията: 14.01.2005 г. с писмо вх. № АИЛ-03-45/14.01.2005 г.
5. Количество на изпитваните образци: пластмасова опаковка
от 4,0 kg
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 20.01 – 18.02.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(Н.С.инж. М.Костова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи – стандартизирани валидирани вътрешно лабораторни	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитвания преди основното*	Резултати от изпитването (неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване	Отклонения от метода на изпитването*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Външен вид след разбъркване	-	визуално	70		Хомогенна, гъста и течлива маса	ТС-ОРГ- 0055		не
2.	Съдържание на нелетливи вещества при 125°C	%	БДС EN ISO 3251	70		60,59	≥ 59		не
3.	Плътност	g/cm ³	БДС ISO 2811-1	70		1,48	$1,46 \pm 0,10$		не
4.	Адхезия (сцепление) с основа бетон	степен	БДС EN ISO 2409	70		2	-		не
5.	pH - стойност	-	C pH - метър	70		8,5	$\geq 8,5$		не

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 
(техн. Т.Николова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(Н.С.ИНЖ.Михаева)

